

# Communiqué

## Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



### Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

Numéro de dossier :	SOPI-216809-14
Date de réalisation de l'essai :	2014-10-23
Date de publication :	N/D
Dates dernière révision :	2020-11-01
Date prévue de réévaluation :	2023-11-01



### SYSTÈME ÉLASTOMÈRE PERMABASE DEK ENTIÈREMENT ADHÉRÉ (AARS) SYSTÈME DE COUVERTURE APPLIQUÉ À L'ADHÉSIF

#### Description de l'assemblage

Membrane de finition :	Membrane de bitume modifié / Soudée au chalumeau
Membrane de sous-couche :	Membrane de bitume modifié / Soudée au chalumeau
Panneau de recouvrement :	Panneau de béton léger résistant à l'humidité et au feu 1220 x 2438 x 9,5 mm (4' x 8' x 3/8") / Adhéré
Isolant :	Panneau isolant de polyisocyanurate 1220 x 1220 x 38 mm (4' x 4' x 1 1/2") / Adhéré
Pare-vapeur :	Membrane autoadhésive
Barrière thermique :	Panneau de béton léger résistant à l'humidité et au feu 1220 x 2438 x 9,5 mm (4' x 8' x 3/8") / Adhéré
Platelage :	Acier galvanisé

#### Résistance dynamique d'arrachement (RDA) mesurée selon CSA A123.21

Désignation du système	Valeur(s) mesurée(s) à l'essai	Résultat(s) ajusté(s) (Coefficient expérimental de 1,5)
A	-6,5 kPa (-135 psf)	-4,3 kPa (-90 psf)

Selon la portée d'accréditation publiée sur le site du CCN  
Laboratoire accrédité n° 797



## Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



### Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

SOP1-216809-14

#### Produits

MEMBRANE DE FINITION				
PRODUIT TESTÉ : Membrane constituée d'une armature de polyester non tissé et de bitume modifié au SBS.				
Système	Mise en œuvre			
A	Soudée au chalumeau			
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRALÈNE FLAM 250 GR	SOPRALÈNE FLAM 180 GR	SOPRALÈNE FLAM 180 FR GR	SOPRALÈNE FLAM 250 FR GR
	SOPRALÈNE MAMMOUTH GR	SOPRASTAR FLAM GR	SOPRASTAR FLAM FR GR	SOPRAPLY TRAFFIC CAP
	SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR	SOPRAPLY TRAFFIC CAP PLUS	SOPRAPLY TRAFFIC CAP PLUS FR	

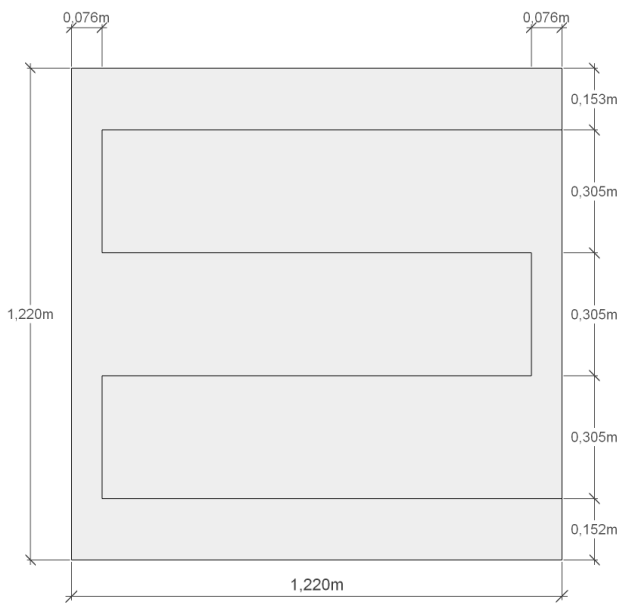
MEMBRANE DE SOUS-COUCHE				
PRODUIT TESTÉ : Membrane constituée d'une armature de polyester non tissé et de bitume modifié au SBS.				
Système	Mise en œuvre	Espacement des rangées	Espacement des fixations	
A	Soudée au chalumeau	S/O	S/O	
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRALÈNE FLAM 180	ELASTOPHÈNE FLAM 2.2	SOPRAPLY BASE 520	SOPRAPLY BASE PLUS



## Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

SOPI-216809-14

PANNEAU DE RECOUVREMENT				
PRODUIT TESTÉ : Panneau de béton léger résistant à l'humidité et au feu composé de ciment, de polymères et d'agrégats légers enveloppés dans une maille.				
Système	Mise en œuvre	Taux de fixation		
A	Adhéré	Cordons au 305 mm (12 po)		
ÉPAISSEUR(S) ADMISSIBLE(S)				
Entre 9,5 et 15,9 mm (3/8 et 5/8 po)				
TYPE DE FIXATION				
Adhésif DUOTACK				
SCHÉMA DE FIXATION				
<p><b>Système A</b></p>				
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
Unifix	PermaBase Dek			

ISOLANT (panneau du dessus)		
PRODUIT TESTÉ : Panneau isolant de mousse de polyisocyanurate laminé entre deux feutres organiques renforcés de fibres de verre.		
Système	Mise en œuvre	Taux de fixation
A	Adhéré	Cordons au 305 (12 po)
ÉPAISSEUR(S) ADMISSIBLE(S)		
Entre 38 et 102 mm (1½ et 4 po)		
TYPE DE FIXATION		
Adhésif DUOTACK		
SCHÉMA DE FIXATION		
<p><b>Système A</b></p> 		

## Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



### Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

SOP1-216809-14

PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRA-ISO	SOPRA-ISO PLUS	SOPRAROCK DD PLUS	
Atlas Roofing Corp.	ACFoam-II	ACFoam-III	ACFoam-IV	
Johns Manville	ENRGY 3	ENRGY 3 CGF		
Hunter Panels	H-Shield	H-Shield CG		

ISOLANT ADDITIONNEL
PRODUIT TESTÉ : Optionnel (mêmes épaisseurs et mêmes produits admissibles que le panneau du dessus).

PARE-VAPEUR				
PRODUIT TESTÉ : Membrane autocollante composée d'un tissu de polyéthylène trilaminaire et de bitume modifié au SBS.				
Système	Mise en œuvre		Apprêt utilisé	
A	Auto-adhéré		ELASTOCOL STICK (sur barrière thermique)	
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRAVAP'R			
SOPREMA	SOPRAPLY STICK DUO			
	Note : barrière thermique requise sur pontage d'acier.			
SOPREMA	SOPRALENE 180 SP 3.5	ELASTOPHENE SP 2.2		
	Note : barrière thermique requise sur pontage d'acier ou pontage de bois.			
SOPREMA	SOPRAVAP'R	SOPRALENE STICK	SOPRAPLY STICK DUO	
	Note : sur platelage de bois apprêté selon les recommandations du manufacturier.			



## Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

SOPI-216809-14

BARRIÈRE THERMIQUE			
PRODUIT TESTÉ : Panneau de béton léger résistant à l'humidité et au feu composé de ciment, de polymères et d'agrégats légers enveloppés dans une maille.			
Système	Mise en œuvre	Taux de fixation	
A	Adhéré	Cordons au 305 mm (12 po)	
ÉPAISSEUR(S) ADMISSIBLE(S)			
Entre 9,5 et 15,9 mm (3/8 et 5/8 po)			
TYPE DE FIXATION			
Adhésif DUOTACK			
SCHÉMA(S) DE FIXATION			
<p><b>Système A</b></p>			
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)			
<b>Unifix</b>	PermaBase Dek		



### Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

SOP1-216809-14

#### ANCRAGES

PRODUIT(S) TESTÉ(S) : S/O

#### ADHÉSIF

PRODUIT TESTÉ : Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane.

Système	Espacement des cordons	Apprêt utilisé
A	305 mm (12 po)	ELASTOCOL STICK (sur barrière thermique)
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)		
SOPREMA	DUOTACK	



### Notes générales

#### 1. Platelage

Les essais réalisés par Les Services EXP inc. (« EXP ») ont été faits avec des platelages d'acier de construction galvanisé ou enduit d'un alliage aluminium/zinc conforme aux normes ASTM A653, A792, A1008 ou CSSBI 10M, ayant une épaisseur de 0,76 mm (0,03 po) minimum (couramment défini comme étant de calibre 22), correspondant à la norme ASTM A653M SS grade 230 avec une limite élastique de 230 MPa (33 Ksi) et une limite de rupture de 310 MPa (45 Ksi).

Équivalence ; des essais ont démontré que le pare-vapeur autocollant décrit dans le système du présent document convient à une application sur pontage de béton convenablement préparé avec l'apprêt Elastocol Stick ou Elastocol Stick Zero.

Des essais pourraient être réalisés sur des pontages de bois de contreplaqué standard 4' x 8' x 5/8", afin d'évaluer l'admissibilité à de possibles équivalences.

La fixation du platelage à la structure portante doit être suffisamment robuste pour résister aux charges de soulèvement dues au vent (pondérées selon les exigences du CNB).

#### 2. Produits équivalents au platelage :

Platelage d'acier de jauge 18 à 22. Pontage de bois ou de béton dont les tests démontrent une résistance à l'arrachement des ancrages équivalente ou supérieure à celle spécifiée à la section résistance des ancrages.

#### 3. Résistance à l'arrachement des ancrages :

Obtenue selon la norme ANSI/SPRI FX-1 2011, sur un minimum de 10 éprouvettes testées en laboratoire avec un appareil **Com-Ten**, sur un platelage d'acier (sauf, si indication contraire).

#### 4. Résistance à l'arrachement de l'adhésif :

Obtenue selon la norme ANSI/SRPRI IA-1 avec un appareil **Com-Ten** sur platelage d'acier (sauf, si indication contraire) ou selon la norme ASTM D1623 avec une presse universelle pour une mesure entre matériaux, sur un minimum de 3 éprouvettes testées en laboratoire.

#### 5. Cordon d'adhésif :

EXP est d'avis que l'application des cordons de colle selon un agencement en « S » ou en lignes droites n'affectera pas les résultats de la présente publication. L'intention au chantier devant être que les espacements de cordons de colle soient raisonnablement distribués sur le substrat, afin de s'approcher le plus possible des schémas théoriques lorsque les panneaux y sont déposés. Respecter toutes les exigences supplémentaires du manufacturier concernant l'utilisation des adhésifs.

#### 6. Produits équivalents :

Seuls les produits inscrits au présent rapport en tant que produits admissibles sont acceptables en équivalence aux produits testés. Toute autre modification doit faire l'objet d'une demande écrite sur le formulaire de demande prévu à cette fin à EXP pour étude d'approbation.

#### 7. Composantes optionnelles :

Les composantes du système de couverture désignées comme optionnelles peuvent être éliminées du système de toiture. L'inclusion ou l'exclusion de ces composantes ne modifie pas les résultats publiés de la résistance dynamique d'arrachement (RDA).





### 8. Coefficient expérimental :

Tel qu'il est prévu dans la norme CSA A123.21, la résistance dynamique d'arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient expérimental de 1,5.

### 9. Calcul des charges encourues de soulèvement dues au vent :

Un calculateur en ligne est disponible au <https://www.nrc-cnrc.gc.ca>.

Le calculateur permet d'obtenir les charges de vent encourues par un bâtiment donné, tel que défini au CNB 2015, en fonction de plusieurs critères, notamment sa géométrie et sa localisation, sans facteur expérimental. Il fournit également les dimensions des zones de périmètre et de coin.

### 10. Avis consultatif technique :

Les rapports d'évaluation de système de toiture doivent être lus conjointement avec tout avis consultatif technique publié par EXP.

### 11. Avis :

EXP se réserve le droit de retirer, sans préavis, le Communiqué des résultats d'essai dynamique d'arrachement au vent du système de toiture et d'effectuer toutes corrections qu'il considère nécessaires.

Les renseignements présentés dans ce rapport d'essais de systèmes de couverture sont fondés sur un assemblage précis pour permettre l'évaluation de la résistance aux forces d'arrachement du vent dans des conditions précises (le « Test »). Les conclusions présentées dans ce rapport reflètent les conditions qui existaient lors du Test. À cet égard, ce rapport a été préparé pour l'usage exclusif du client et ne peut pas être reproduit, utilisé ou invoqué, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit d'exp. Tout usage qu'une tierce partie ferait de ce rapport ou toute décision fondée sur ce rapport serait la responsabilité de la partie qui reçoit le rapport. **EXP décline toute garantie quant à l'exactitude, l'intégralité ou la suffisance des informations contenues sur le site. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation qu'il fait du Site pour atteindre les résultats escomptés.**

### 12. Tableau de suivi des versions :

2015-07-09 (R1)	N/D
2017-02-27 (R2)	Nouveau format de présentation
2020-03-19 (R3)	Changements d'appellation/substitutions de produits et mise à jour de la version du document.
2020-07-02 (R4)	Modifications aux produits admissibles.
2020-09-15 (R5)	Ajout note 5, modifications aux produits admissibles.
2020-11-01 (R6)	Corrections nom de produits.

Préparé par :

Les Services EXP inc.

2020-11-01

Date

Serge Rochon, ing.

N° O.I.Q. : 114865

N° P.E.O. : 100023274

Directeur provincial – Science du bâtiment et essais CSA